


Схема электрическая соединений отсечного устройства Агат-4К (таб. 1)

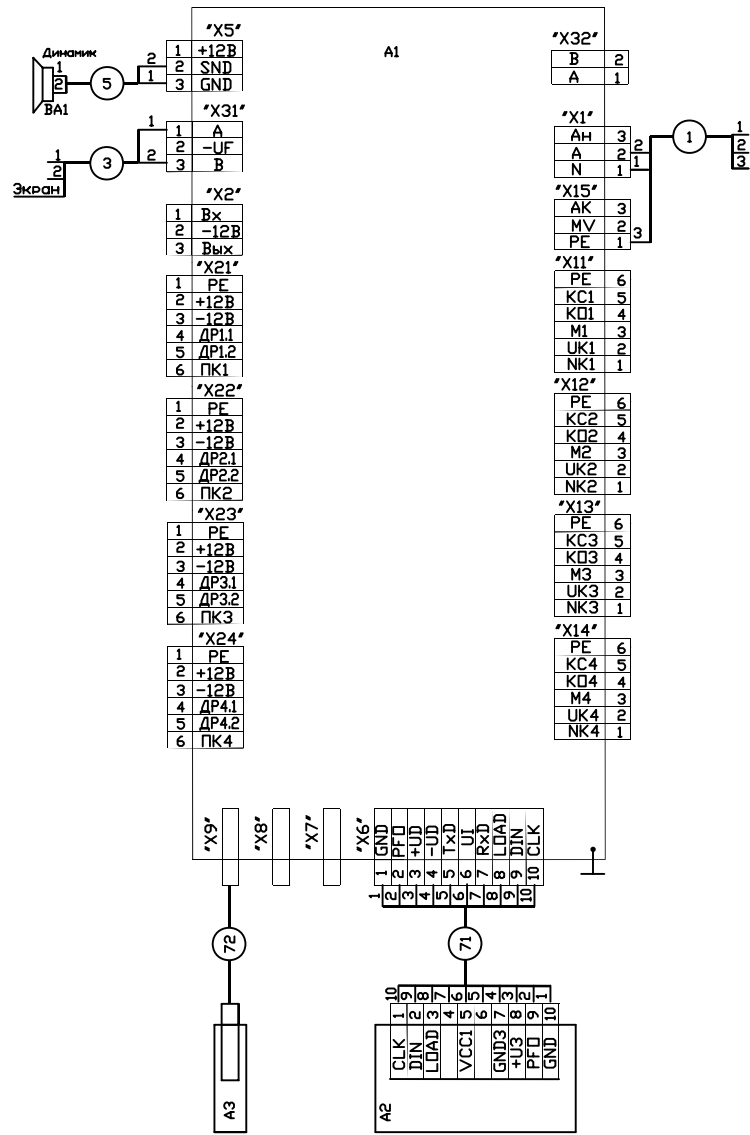


Поз. обоз.	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Устройство отсчетное "Агат-4К"		
	ВФКУ 3.035.102.00	1	
A2,A3	Блоки ЖК индикации ВФКУ 6.570.102.01	2	
BA1	Головка громкоговорителя динамическая 0,5ГДШ-2-8	1	

1. Кабель 1 – МКШ 3х0,35 ГОСТ 10348-80
2. Кабель 3 – МКЭШ 2х0,35 ГОСТ 10348-80
3. Кабель 5, 71, 72 – КППР 35 8211 8700 24х20 ТУ 16-505-511-79.
4. Заземление выполнить проводом 1 – НВ-1,0-1-600 ГОСТ 17515-72
5. Разъем "X5" находится внутри корпуса устройства отсчетного

Обозначение изделия	Примечание	
	Кабели	Блоки индикации
Агат 4К-124	72 отсутствует	А3 отсутствует
Агат 4К-114	72 отсутствует	А3 отсутствует

Схема электрическая соединений отсечного устройства Агат-4К (таб. 2)

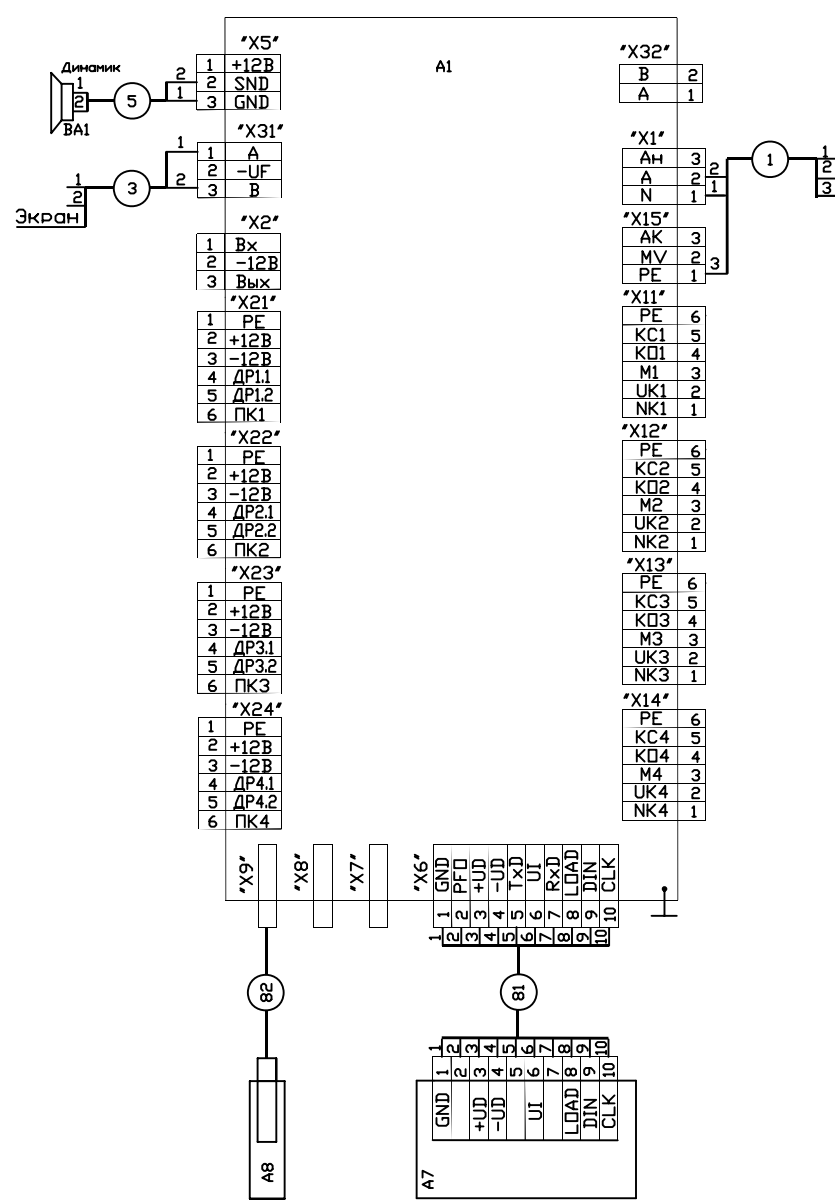

Поз. обоз.	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Устройство отсечное "Агат-4К" ВФКУ 3.035.102.00	1	
A7, A8	Блоки СД индикации ВФКУ 6.570.102.02	2	
BA1	Головка громкоговорителя динамическая 0,5ГДШ-2-8	1	

1. Кабель 1 – МКШ 3х0,35 ГОСТ 10348-80
2. Кабель 3 – МКШ 2х0,35 ГОСТ 10348-80
3. Кабель 5, 81, 82 – КППР 35 8211 8700 24х20 ТУ 16-505-511-79.
4. Заземление выполнить проводом 1 – НВ-1,0-1-600 ГОСТ 17515-72
5. Разъем "X5" находится внутри корпуса устройства отсечного

Обозначение изделия	Примечание	
	Кабели	Блоки индикации
Агат 4К-224	82 отсутствует	А8 отсутствует
Агат 4К-214	82 отсутствует	А8 отсутствует