


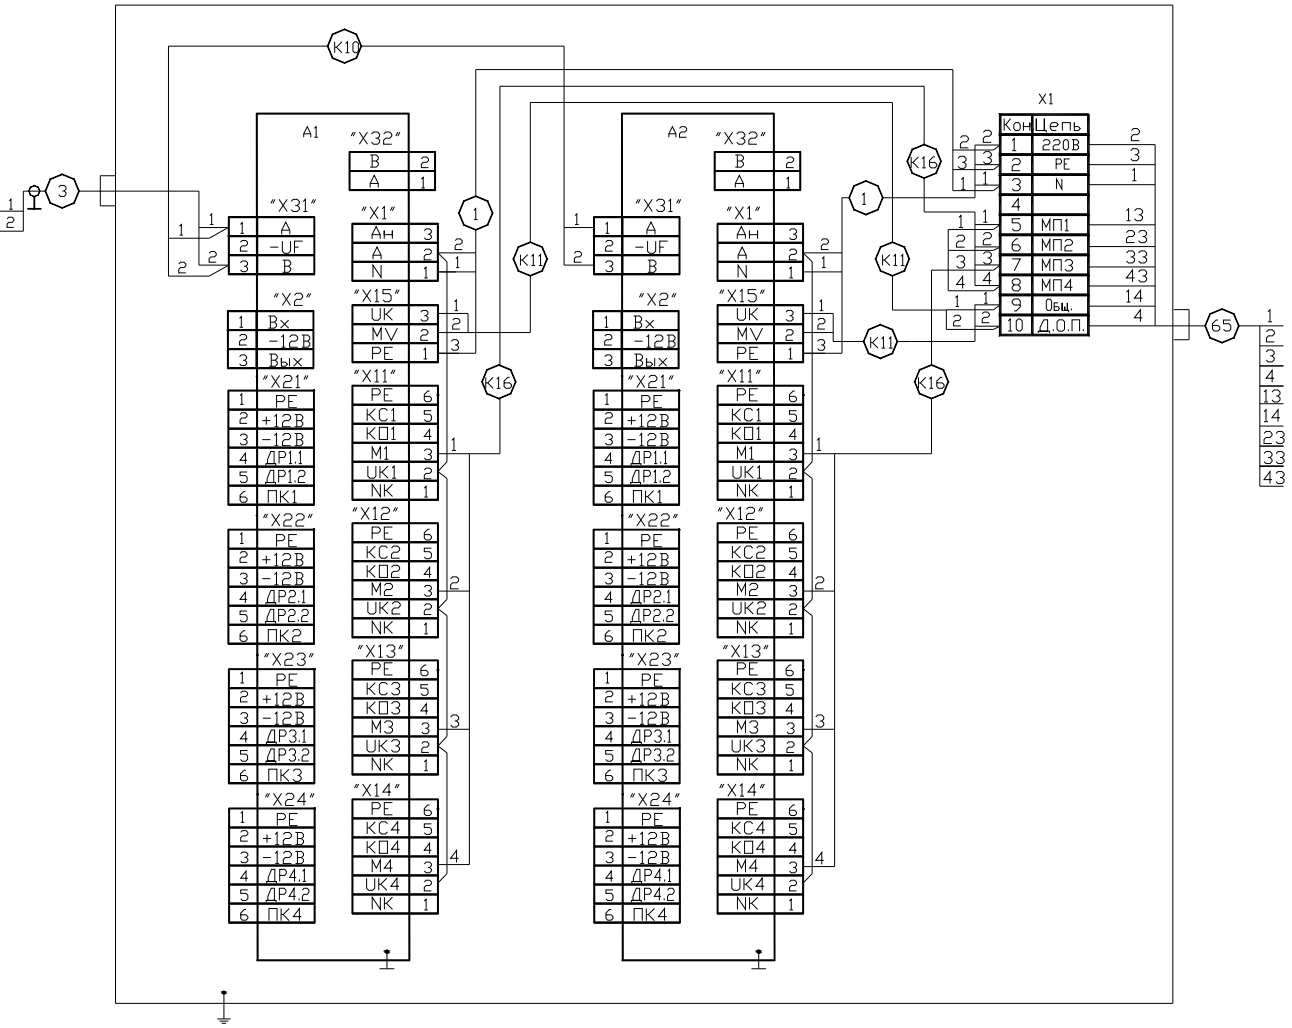

Поз.обоз- начение	Наименование	Кол	Примечание
A1, A2	Отсчетное устройство "Агат 4К-114" (ЖКИ)	2	
	(Отсчетное устройство "Агат 4К-214" (СДИ))		
X1	Блок зажимов БЗ26-1,5П10-В/В-10 ТУ 16-87/ИГР681224011 ТУ	1	

- 1 Кабель 1 - МКШ 3х0,35 ГОСТ 10348-80
- 2 Кабель 3 - МКЭШ 2х0,35 ГОСТ 10348-80
- 3 Кабель 65 - МКШ 10х0,35 ГОСТ 10348-80
- 4 Кабель К10, К11 - МКШ 2х0,35 ГОСТ 10348-80
- 5 Кабель К16 - МКШ 5х0,35 ГОСТ 10348-80
- 6 Перемычки выполнить проводом НВ - 0,35 4 600 ГОСТ 17515-72
- 7 Заземление выполнить проволокой ММ-1,5 ТУ 16.К71-087-90.

Блок управления и индикации Нара 5412
с отчетным устройством Агат-4К
Схема электрическая соединений.